

Légende

Référentiel :


- Périmètre de la compétence assainissement du SILA
- Limites d'EPCI
- Limites communales
- Plan d'eau
- Cours d'eau

Éléments de contextes particuliers vis-à-vis de l'infiltration des eaux pluviales :

- Cavité souterraine non minière (source : BD CAVITES)
- Site BASOL
- Zone d'ancien marais (source : cartes d'Etat-Major)
- Périmètre de protection rapproché de captage AEP
- Nappe peu profonde (source : BRGM)
- Aléa moyen de retrait-gonflement d'argiles
- Zone de PPRN avec interdiction ou condition(s) à l'infiltration


Pente du terrain naturel


- < 5%
- 5 - 10%
- > 10%



4_CI_CCSLA_1

Contraintes vis-à-vis de l'infiltration



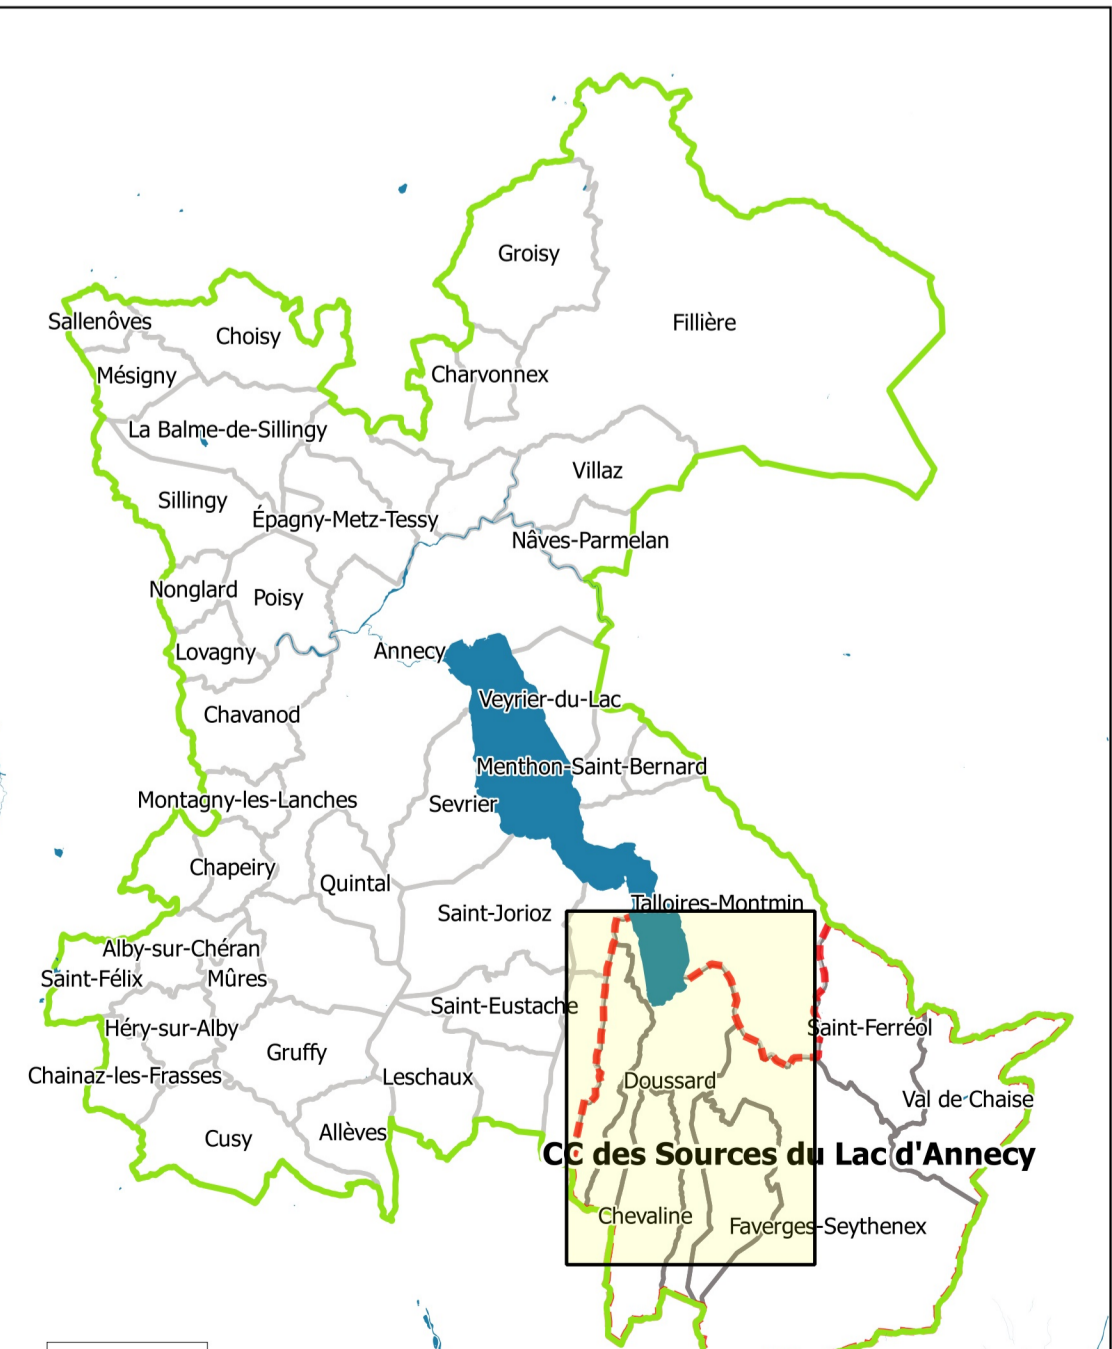


CC des Sources du Lac d'Anney

1:10 000

Version : 3
 Date : 30/08/19
 Réalisation : AS
 Validation : PC



Approuvé par délibération du Comité Syndical du 30/09/2019

Le Président du SILA,
 Pierre BRUYERE

1:10 000

